

楽しいイベントもりだくさん! ごうどスポレクDAY2023

☎ 生涯学習課 ☎27-0182

小さいお子さんから高齢者まで、幅広い年代の方楽しんでいただけるイベントを開催します。家族や友達、初めて会う仲間と一緒にスポーツを楽しみませんか？

詳細については、町HPまたは11月中旬の新聞折り込みチラシをご覧ください。


日時 11月18日(土) 9:00~12:00

(雨天の場合は19日(日)に順延)


場所 ごうど中央スポーツ公園



▲町HP

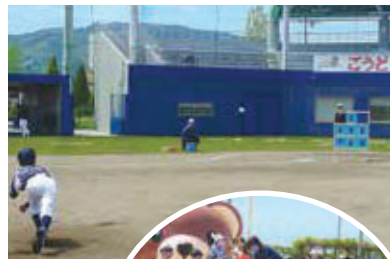

▲前回実施の様子

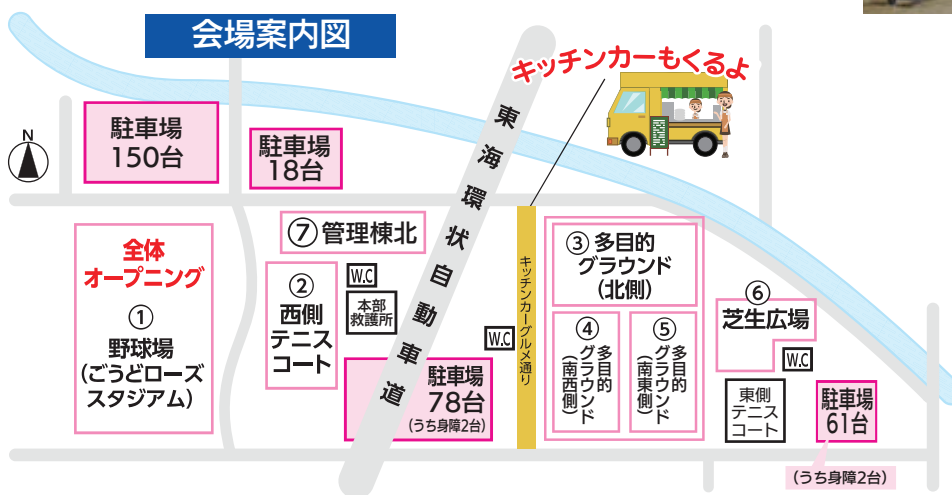

① 野球場

全体オープンング

ウォーキング

野球イベント

(競技用玉入れ・ストラックアウトなど)

② 西側テニスコート

の当て

③ 多目的グラウンド (北側)

サッカー教室

④ 多目的グラウンド (南西側)

子ども遊び場

(エア遊具・モルックなど)

レクリエーション

⑤ 多目的グラウンド (南東側)

段ボールキャタピラー

⑥ 芝生広場

グラウンドゴルフ

⑦ 管理棟北

ドローン体験

※場所と内容が変わる可能性があります。

有機フッ素化合物 (PFOS、PFOA) の水質検査結果

☎ 上下水道課 ☎27-0179

神戸町内2か所の水源地において、原水を採水し有機フッ素化合物 (PFOS、PFOA) の水質検査を実施しました。測定結果は、厚生労働省が定めた暫定目標値を下回っており、水道水の安全性を確認しています。

採水地点：北部水源地

所在地：神戸町大字横井223番地の1

採水年月日：令和5年8月9日

検査結果：0.000005mg/L未満 (5ng/L未満)

暫定目標値：0.00005mg/L以下 (50ng/L以下)

採水地点：中央水源地

所在地：神戸町大字神戸1221番地の2

採水年月日：令和5年9月15日

検査結果：0.000005mg/L未満 (5ng/L未満)

暫定目標値：0.00005mg/L以下 (50ng/L以下)

※暫定目標値はペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA) の量の合計値